

NARMAPINNOITUS OY

Jonkankatu 2 A 1, 20360 Turku
040-7646648 / 040-7646649

alsecco- eristerappaus**Rapattu elementti**


Ikkunasmyygi

pystyleikkaus

DET 13

7.2.17

MN

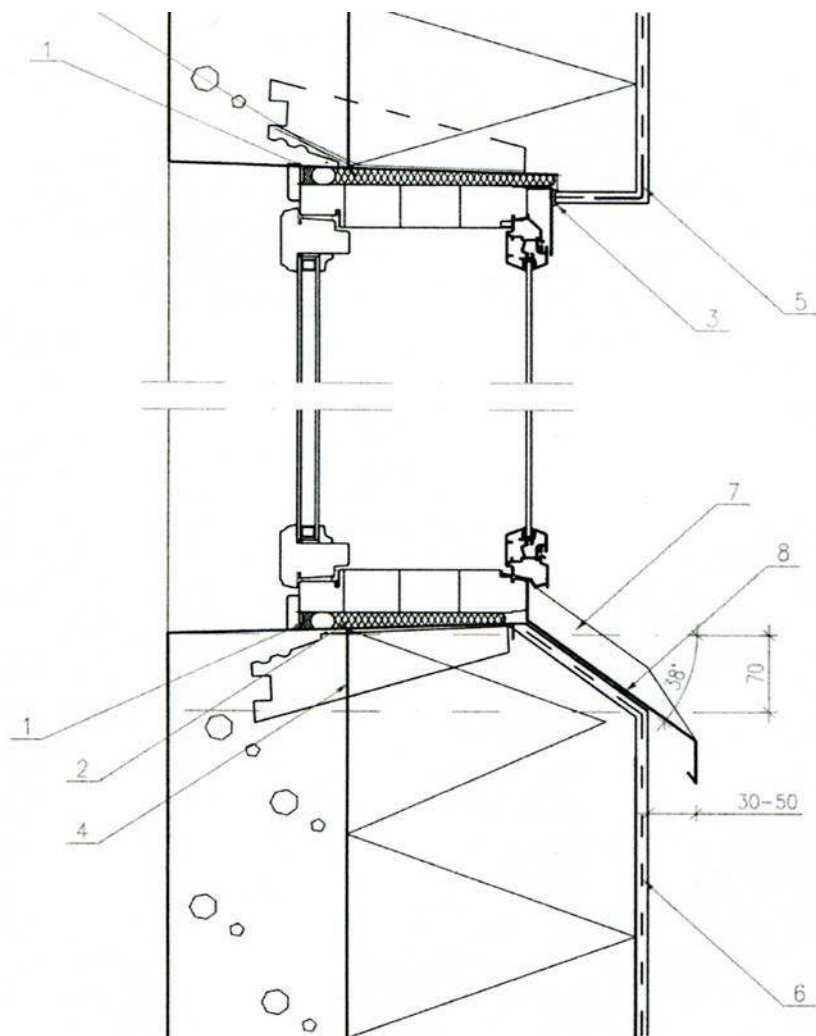

- 1 saumanauha + kitti
- 2 saumatilke
- 3 rappauksen aloitusprofiili "apulista"
- 4 karmikenkä
- 5 kulmavahvike
- 6 rappaus 5 - 8 mm
- 7 vesipelti
- 8 liimakitti

Rappauksen / karmin liittymässä ns. apulista. Apulistan "tyyny" joustaa eri materiaalien rajapinnassa; ei tarvita erillistä kittäystä. Kulmaverkko ja rappaus ulotetaan apulistan pohjaan. Smyygit vahvistetaan muoviella kulmalistalla. Paksummat smyygitäytöt voidaan tehdä esim. Armatop A -laastilla.

Karmin kiinnitys joko apukarmin tai karmikenkien avulla. Huomioitava apukarmin sijainti.

Apukarmin päällä oltava väh. 50 mm (mieluummin enemmän) eristettä.

Eristeen kiinnitys apukarmin päällä varmistettava ruuvi-kiinnikkeillä.

HUOM. Jotta välttyttäisiin työmaalla smyygitäytöiltä, elementin eriste tuodaan n. 10 mm ohi aukon, ja kolotaan karmin sijainnin mukaan.

Ikkunavesipenkin eriste viistetään tehtaalla. Käytetään vesipenkin kohdalla eristettä EPS 60 S 200 mm korkea soiro, joka tehtaalla valmiiksi viistetty.

Myös vesipenkki rapataan karmin saakka.

Jos vesipelti asennetaan rappauksen jälkeen, vesipenkki pinnoitetaan karmin saakka.

Pelti kiinnitetään karmin ruuveilla ja vesipenkkiin asennusliimalla. Smyygien pystynostot kitataan silikonipohjaisella kitillä.

Jos vesipelti asennetaan ennen pinnoitusta, vesipenkin pohjan tulee kuitenkin olla pohjarapattu.